





ULOŽENIE KÁBLA V CHODNÍKU

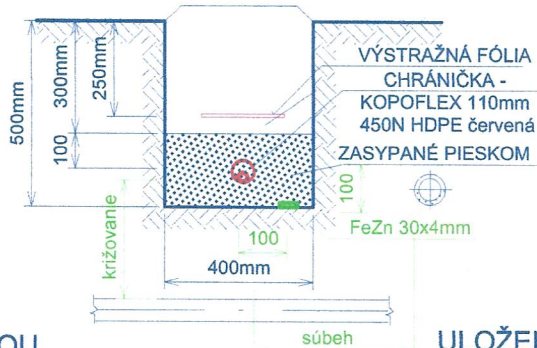

ULOŽENIE KÁBLA POD CESTOU

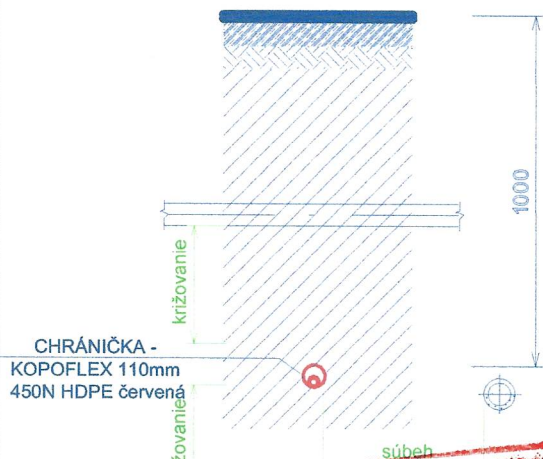

ULOŽENIE KÁBLA V ZELENOM PÁSE

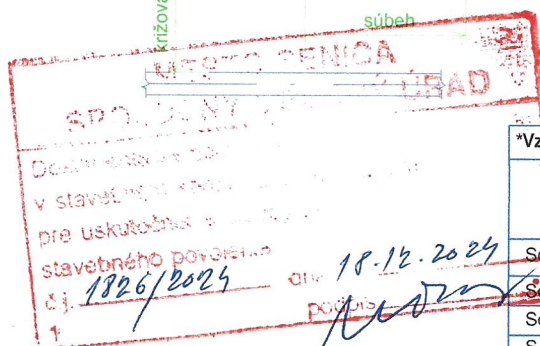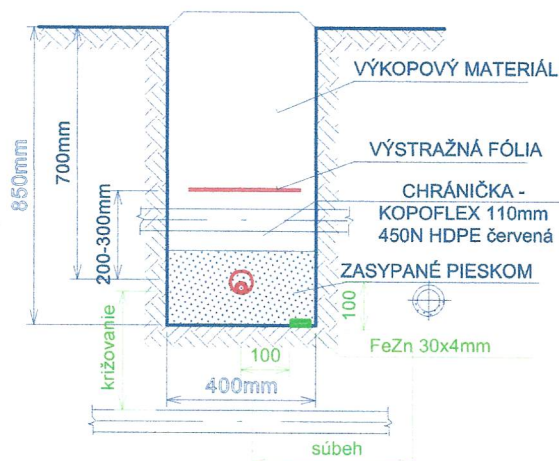

*Vzdialenosti pri krížovaní a súbehu silových vedení s inými vedeniami podľa ustanovení STN 73 6005

Súbeh / krížovanie	Najmenšia vodorovná vzdialenosť pri súbehu [cm]	Najmenšia zvislá vzdialenosť pri krížovaní [cm]
S silovými káblami nn	5	5
S silovými káblami vn do 10 kV	15	15
S silovými káblami vn do 35 kV	20	20
S oznamovacími káblami nechránenými	30	30
S oznamovacími káblami nn v kanáli alebo chráničkách	10	10
S plynovodom do 0,1 MPa	40	10*
S plynovodom do 0,3 MPa	100	20*
S vodovodným potrubím	40	40
S teplovodným potrubím	30	30
S kanalizáciou	50	30
Minimálna vzdialenosť od základov budovy	100	
Minimálna vzdialenosť od kmeňa stromu	150	

Pri krížovaní s plynovodom je kábel potrebné uložiť do chráničky presahujúcej plynovod o 1 m na každú stranu. Pred začatím výkopových prác je potrebné presne zamerať všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v trase výkopu.



B	Zmena:	Dátum:	Vykonat:	Všetky práva na tento dokument a informácie v ňom obsiahnuté sú vyhradené. Kopírovanie, využitie alebo zverejnenie tretím stranám bez výslovného súhlasu je prísne zakázané.
A				

Navrhovateľ, kreslí: Peter Čmela	Miesto stavby: pozemky pasrc.č.3465/1,3465/10,katastrálne územie Senica	Dátum: 08.2024
Zodp. proj.: Peter Čmela	Stavebník: TK SENICA s.r.o., Sadová 642/16, Senica 905 01	Stupeň projektu: S.P.
Hl. projektant: Ing. Richard Macek	Objekt: SO 01 - NAFUKOVACIA HALA	Číslo výkresu: E3
Stavba: NAFUKOVACIA TENISOVÁ HALA NOVOSTAVBA		
Mierka: 1:20	Názov: PREVÁZDKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU Detail uloženia káblov	Vyhovuje: 3